


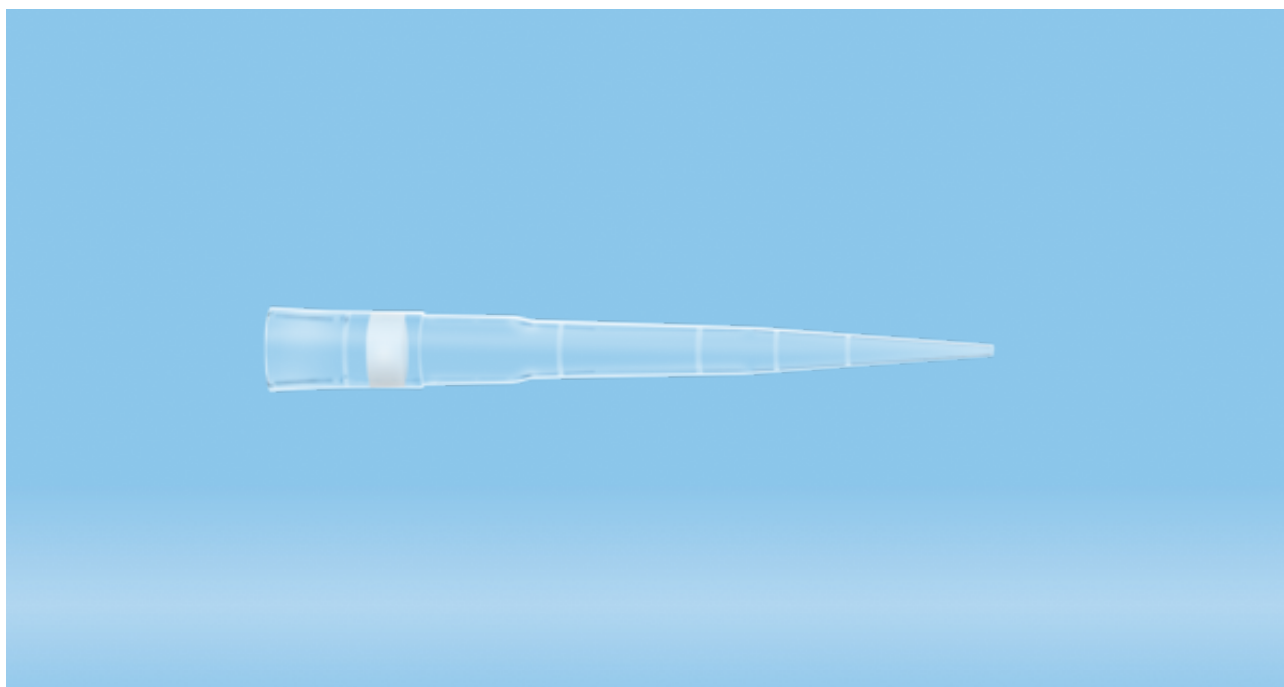

Product description

Order number	70.3040.275
Descrição do artigo	Ponta de filtro, volume de trabalho: 300 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, Biosphere® plus, Low Retention, adequado para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson e Brand, bem como modelos idênticos, 96 unid./caixa

Product characteristics

Graduação	sim
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson e Brand, bem como modelos idênticos
Volume de trabalho	300 µl
Filtro	sim
Cor de codificação	laranja

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume máximo	300 µl
Diâmetro	7 mm
Comprimento do produto	60 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificado de conformidade	sim
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	Biosphere® plus
Esterilização	Esterilização a gás
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1920
Tipo de embalagem interior	caixa
Unidades por caixa interna	480
Unidades por caixa	1920
Unidades por palete	61440
Profundidade da caixa interna	530 mm
Largura da caixa interna	111 mm
Altura da caixa interna	148 mm
Profundidade da embalagem externa	547 mm
Largura da embalagem externa	325 mm
Altura da embalagem externa	245 mm
Volume da embalagem externa	0.0436 cbm
Peso do produto	0.0014 kg
Peso da embalagem externa	4.13 kg
EAN da caixa interna	4038917433341

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Ponta de filtro, 300 µl, transparente, Biosphere®
plus, Low Retention, 96 unid./caixa**

Page 3

EAN da embalagem externa 4038917433334

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-04-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT